

2020년도 하반기 직원안전사고 보고율

지 표 명	직원안전사고보고율(%)		
산 출 식	$\frac{\text{직원안전사고 발생 보고건수}}{\text{전월 기준평균 직원수}} \times 100$		
목 표	0%		
조사기간	2020.07.01. ~ 2020.12.31.		
조사방법	직원안전사고 발생보고서		
모니터링 주기	반기별	보 고	반기별


□ 2020년 하반기 직원안전사고 보고 결과

- 사고 형태 : 감전
- 사고 종류 : 화상

2020년	상반기						하반기						계
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
건수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
전월 기준 평균 직원 수	68	67	71	71	71	71	71	71	71	71	71	70	70.3
직원안전사고 보고율(%)	0%						1.4%						1.4%
구 분		발생 보고건수				진료건수				합계			
안전사고		1				5				6			
유해물질 누출사고		0				0				0			
성희롱/ 폭언/ 폭행		0				0				0			

지표
모니터링
결과
(표, 그래프)

'19~'20년 직원안전사고 발생보고율(%)

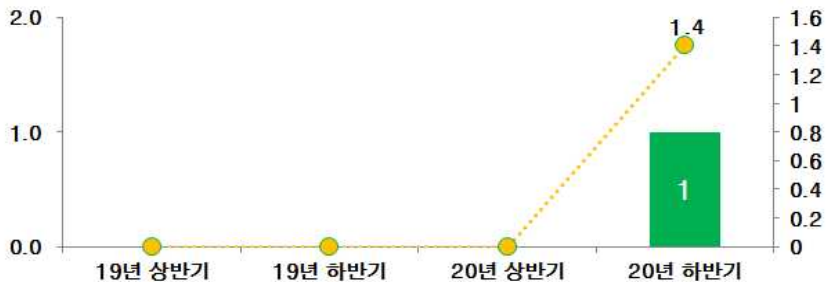

<p>결과분석</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 하반기 직원안전사고 건수 1건으로 조사됨. ▶ 감전으로 인한 화상 1건 (2020.11.5. 2병동 간호사) <ol style="list-style-type: none"> 1. 사고경위 : 2020년 11월 5일 오전 10시 10분 이동용 흡인기로 211호 이**환자의 가래흡인을 위해 침상 전기플러그를 빼고 흡인기 전기플러그를 연결하여 흡인시행 후 다시 침상 전기플러그를 연결한 순간 스파크가 일어나면서 오른손에 화상입음. 2. 원인 <ol style="list-style-type: none"> 가. 인적: 전선피복이 벗겨져 있었음에도 감전 위험을 인식하지 못함 나. 교육: 사고의 위험성에 대한 지식부족 다. 업무절차 <ol style="list-style-type: none"> 1) 환자 이동 시 및 전자기기 사용 시 침상 전기플러그를 빼고 이동하고 재연결 반복 2) 추가로 이동용 흡인기나 타른 전기기구 사용 시 멀티탭을 사용하지 않았음 라. 정비 : 정기적 점검이 없었음 마. 환경 : 침상하나당 2구 콘센트로 침상 및 공기침요 플러그를 상시 사용 중
<p>평가</p>	<p><input type="checkbox"/> 목표치 이상 (유지관리) <input checked="" type="checkbox"/> 목표치 이하 (개선활동 필요)</p>
<p>개선전략 및 실행</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 분기별 산업안전보건교육 실시 (온라인교육) 2. 월1회 시설담당 직원이 병실마다 침상 플러그 피복 등 정기점검 3. 주1회 간호사실에서 전기자동침대 플러그 피복 등 정기점검 <ol style="list-style-type: none"> 가. 목욕이나 환자 검사 등 침대 이동시 수시 플러그 및 피복 점검 나. 병동별 멀티탭 구비 : 추가적인 전자기기 사용 시 멀티탭 사용 권고 4. 재발방지위해 직원 감전 예방 교육
<p>향후계획</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 모니터링 유지 및 지표 결과 공유